


SOFT MAIOLICA 14/18/22/26

GIROLAMI
Calore. Emozione. Energia.

SCHEDA TECNICA

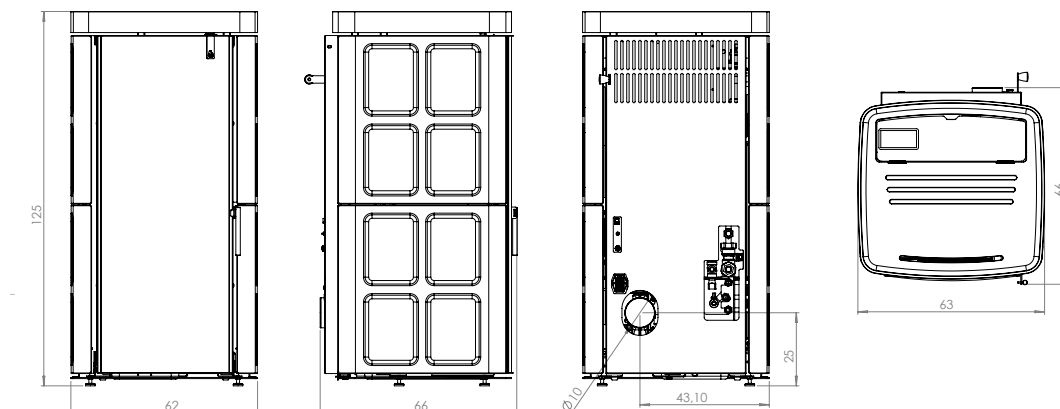

		SOFT MAIOLICA 14	SOFT MAIOLICA 18	SOFT MAIOLICA 22	SOFT MAIOLICA 26
POTENZA UTILE NOMINALE	kW	14,9	17,2	20,9	23,8
POTENZA UTILE NOMINALE [H2O]	kW	13,1	14,8	18	20,5
POTENZA UTILE MINIMA	kW	8,5	8,5	8,5	8,5
POTENZA UTILE MINIMA [H2O]	kW	6,6	6,6	6,6	6,6
RENDIMENTO AL MAX	%	95,30%	95,10%	95,10%	95,10%
RENDIMENTO AL MIN	%	96,50%	96,50%	96,50%	96,50%
TEMPERATURA DEI FUMI IN USCITA AL MAX	C°	82	87	95	102
TEMPERATURA DEI FUMI IN USCITA AL MIN	C°	65	65	65	65
PARTICOLATO	mg/Nm ³	9	9	9	8
CO AL 13% O2 AL MIN E AL MAX	mg/Nm ³	47 - 149	47 - 149	47 - 149	12 - 149
CONTENUTO D'ACQUA	l	43	43	43	43
PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO	bar	2,5	2,5	2,5	2,5
TIRAGGIO CONSIGLIATO POTENZA MAX	Pa	12	12	12	12
TIRAGGIO CONSIGLIATO POTENZA MIN	Pa	12	12	12	12
MASSA FUMI	g/s	13,8	14,8	16,3	17,5
CAPACITÀ SERBATOIO ***	kg/l	25 - 38	25 - 38	25 - 38	25 - 38
TIPO DI COMBUSTIBILE		PELLET	PELLET	PELLET	PELLET
CONSUMO ORARIO PELLETT * AL MAX E AL MIN	kg/h	3,31 - 1,87	3,38 - 1,87	4,65 - 1,87	5,3 - 1,87
AUTONOMIA MAX E MIN	h	7,9 - 14,0	6,8 - 14,0	5,6 - 14,0	5,0 - 14,0
VOLUME RISCALDABILE **	m ³	366	422	513	584
USCITA FUMI	Ø	100	100	100	100
PRESA D'ARIA	cm ²	80	80	80	80
POTENZA ELETTRICA NOMINALE [EN 60335-1]	W	120 W [MAX 400 W]	120 W [MAX 400 W]	120 W [MAX 400 W]	120 W [MAX 400 W]
TENSIONE E FREQUENZA DI ALIMENTAZIONE	V - Hz	230 -50	230 -50	230 -50	230 -50
PESO NETTO	kg	250	250	250	250
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [RETRO-LATO-SOTTO]	mm	300/300/0	300/300/0	300/300/0	300/300/0
DISTANZA DA MATERIALI COMBUSTIBILI [FRONTE]	mm	1500	1500	1500	1500
DIMENSIONI CAMERA DI COMBUSTIONE	mm	350 x 200 H 380	350 x 200 H 380	350 x 200 H 380	350 x 200 H 380


Girolami Srl

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

WWW.GIROLAMI.EU


SOFT MAIOLICA 14/18/22/26

SCHEDA TECNICA

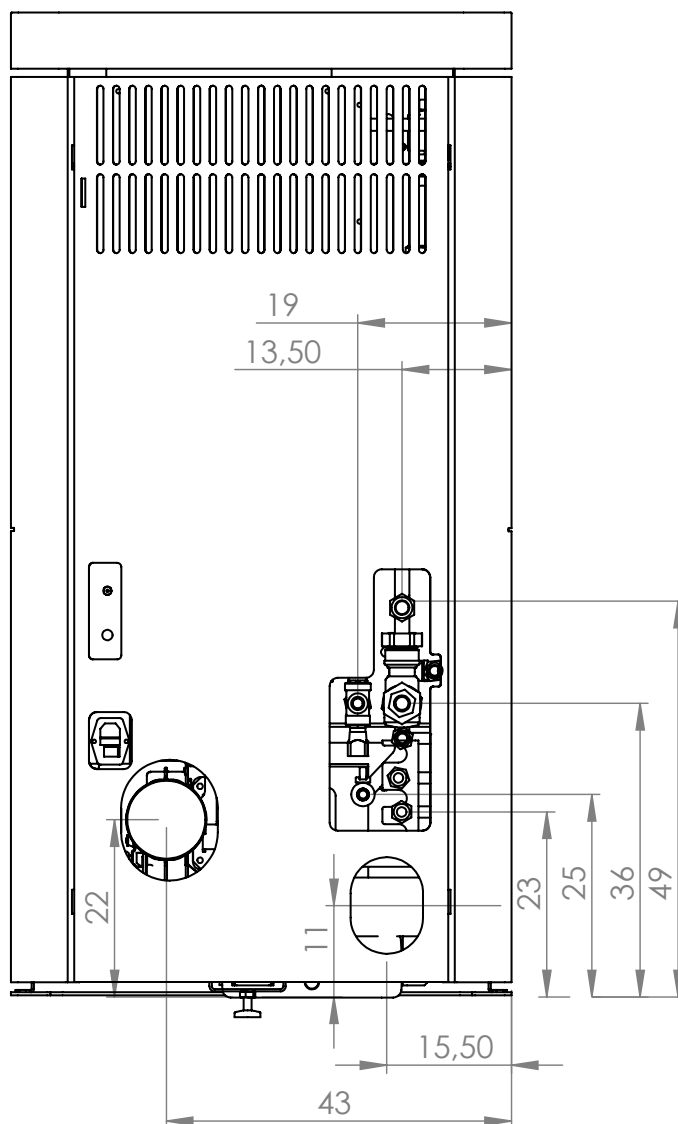

Legenda:

- 1- Attacco ritorno impianto 3/4" M su valvola anticondensa;
- 2- Attacco mandata impianto 3/4" M;
- 3- Ingresso serpentino scarico termico/ACS 1/2" M;
- 4- Attacco uscita ACS 1/2" M;
- 5- Attacco uscita scarico termico 1/2" M;
- 6- Attacco valvola di sicurezza 1/2" F;
- 7- Rubinetto di scarico impianto attacco portagomma;
- 8- Carico caldaia 1/2" F.

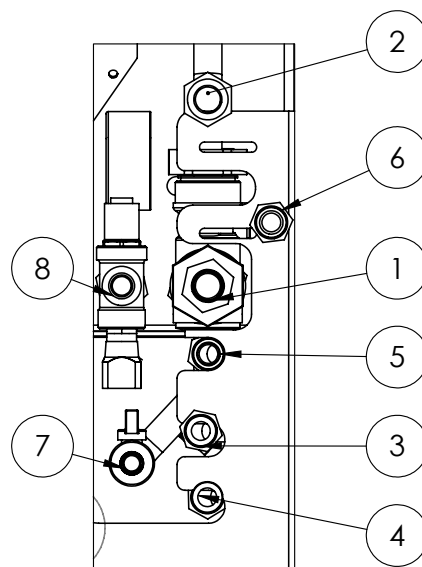

Girolami Srl

Via Roma 12 | 00060 | Sant'Oreste-Roma | info@girolami.eu

WWW.GIROLAMI.EU